


Monitoramento da qualidade da água

A coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), por meio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM) e do programa VIGIAGUA, realiza monitoramento da qualidade da água fornecida pelo Sistema de Abastecimento Público e Soluções Alternativas Coletivas, realizando coletas e análises mensais de amostras de água.

Atualmente o município de São Paulo contempla no seu Plano de Amostragem um mínimo de 8 coletas mensais de água de abastecimento público, por Prefeitura Regional. As coletas são realizadas pelas UVIS (Unidades de Vigilância em Saúde) e encaminhadas ao Laboratório de controle de Qualidade em Saúde para análise, num período máximo de 24 horas. No local da coleta, são realizados medições de temperatura e Cloro Residual Livre. Os demais parâmetros são analisados no Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde.

A análise dos resultados, o monitoramento e as ações de vigilância são feitas pelos técnicos do programa VIGIAGUA.

Distribuição mensal do número de amostras de água de origem de abastecimento público, no período de Janeiro a Dezembro de 2020

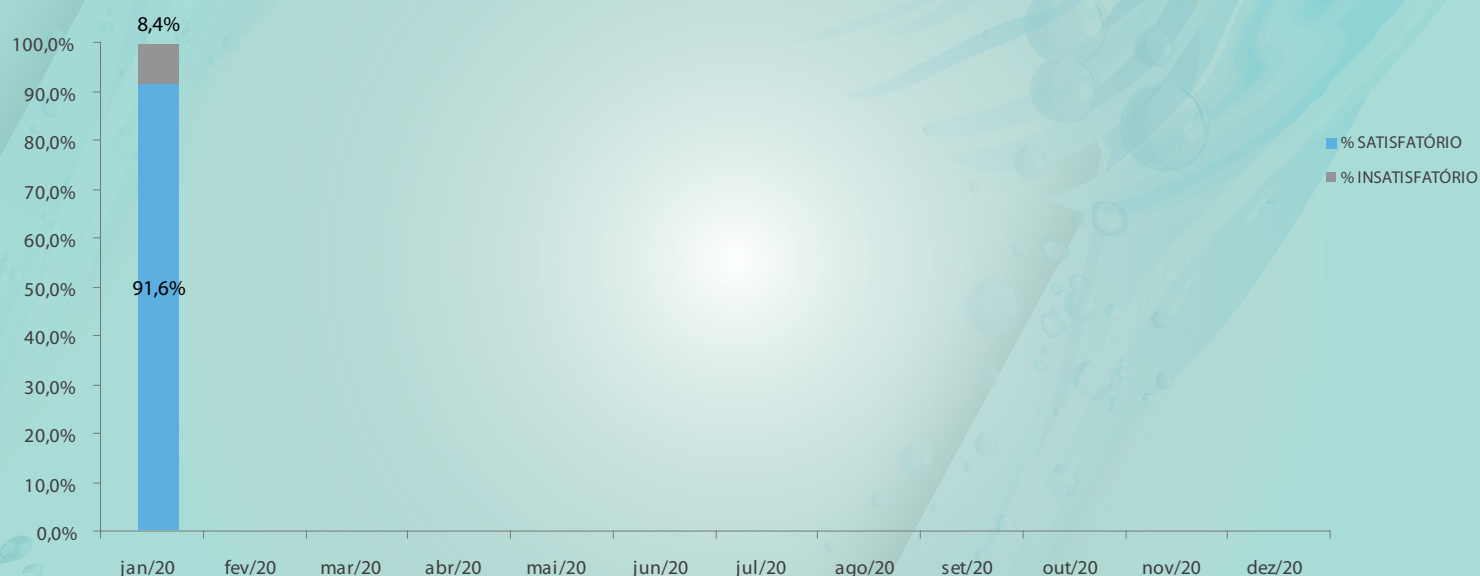

Foram incluídos os seguintes parâmetros, considerando os valores máximos permitidos, segundo a Portaria MS nº 2914/2011: cor, odor, turbidez, fluoreto, ferro, nitrato, amônia, cloro residual livre, bactérias heterotróficas, coliformes totais, coliformes termotolerantes e escherichia coli.

Resultados do monitoramento da qualidade da água de origem no Sistema de Abastecimento Público, com a análise de amostras coletadas em Janeiro de 2020 apresentadas por subprefeitura e parâmetro analisados

SUBPREFEITURAS	MICROBIOLÓGICO				FÍSICO QUÍMICO					
	e coli		Bact. Termotolerantes		Turbidez		Cloro Residual Livre		Nitrato	
	Acordo	Desacordo	Acordo	Desacordo	Acordo	Desacordo	Acordo	Desacordo	Acordo	Desacordo
ARICANDUVA	10	0	10	0	10	0	9	1	10	0
BUTANTÃ	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
CAMPO LIMPO	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
CAPELA DO SOCORRO	7	0	7	0	7	0	5	2	7	0
CASA VERDE	11	0	11	0	10	1	11	0	11	0
CIDADE ADEMAR	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
CIDADE TIRADENTES	11	0	11	0	11	0	10	1	11	0
ERMELINO MATARAZZO	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
FREGUESIA DO Ó	10	0	10	0	9	1	10	0	10	0
GUAIANASES	10	1	11	0	10	1	9	2	11	0
IPIRANGA	11	0	11	0	11	0	9	2	11	0
ITAIM PAULISTA	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
ITAQUERA	10	0	10	0	9	1	5	5	10	0
JABAQUARA	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
JAÇANÃ	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
LAPA	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
M'BOI MIRIM	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
MOOCA	11	0	11	0	11	0	10	1	11	0
PARELHEIROS	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
PENHA	11	0	11	0	11	0	10	1	11	0
PERUS	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
PINHEIROS	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
PIRITUBA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
SANTANA / TUCURUVI	10	1	11	0	10	1	10	1	11	0
SANTO AMARO	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
SÃO MATEUS	8	3	11	0	10	1	9	2	11	0
SÃO MIGUEL PAULISTA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
SAPOEMBA	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
SÉ	8	0	8	0	7	1	8	0	8	0
VILA MARIA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
VILA MARIANA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
VILA PRUDENTE	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
TOTAL	317	5	322	0	315	7	304	18	322	0

Foram considerados os parâmetros de maior relevância na avaliação da qualidade da água para consumo humano.



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**