


Monitoramento da qualidade da água

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), por meio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (Dvisam) e do programa Vigiagua, realiza monitoramento da qualidade da água fornecida pelo Sistema de Abastecimento Público e Soluções Alternativas Coletivas, realizando coletas e análises mensais de amostras de água.

Atualmente o município de São Paulo contempla no seu plano de amostragem um mínimo de oito coletas mensais de água de abastecimento público por prefeitura regional. As coletas são realizadas pelas Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e encaminhadas ao Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde para análise, em um período máximo de 24 horas. No local da coleta, são realizadas medições de temperatura e cloro residual livre. Os demais parâmetros são analisados no laboratório.

A análise dos resultados, o monitoramento e as ações de vigilância são feitas pelos técnicos do programa Vigiagua.

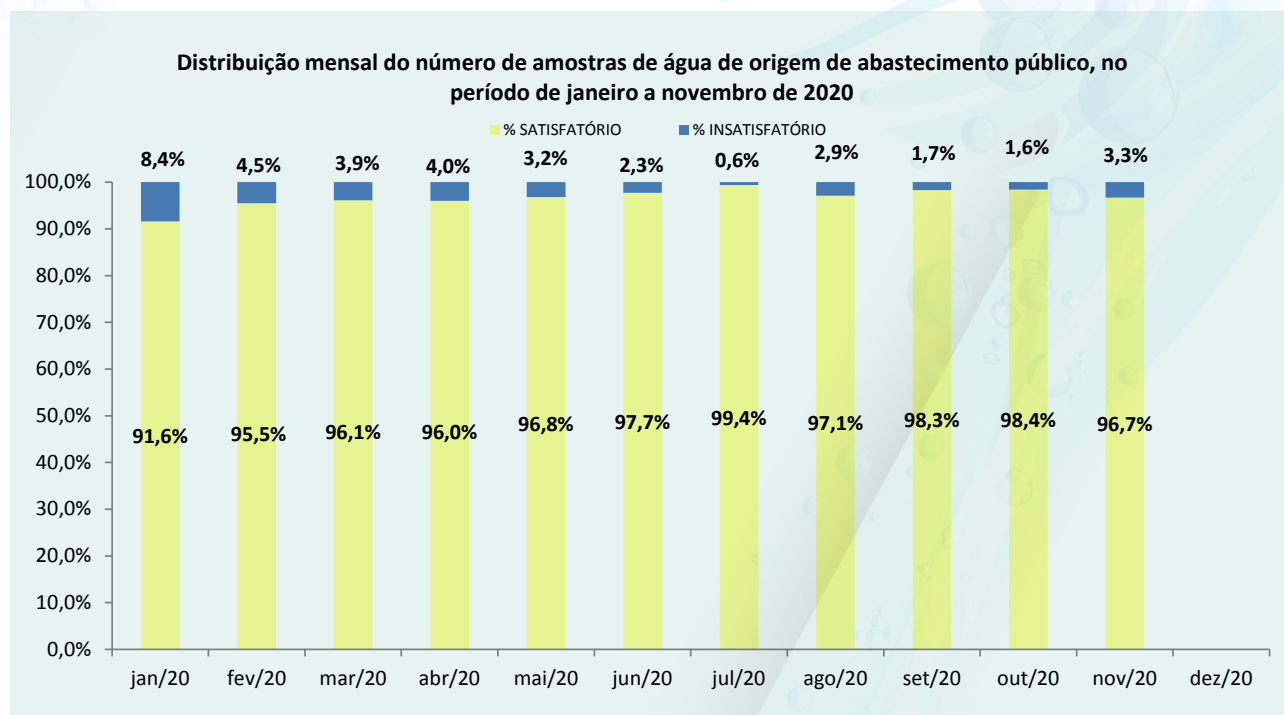

Foram incluídos os seguintes parâmetros, considerando os valores máximos permitidos, segundo a Portaria de Consolidação nº 05 (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), cor, odor, turbidez, fluoreto, ferro, nitrato, amônia, cloro residual livre, bactérias heterotróficas, coliformes totais, coliformes termotolerantes e escherichia coli.

Resultados do monitoramento da qualidade da água de origem no Sistema de Abastecimento Público, com a análise de amostras coletadas em Novembro de 2020 apresentadas por subprefeitura e parâmetro analisados.

SUBPREFEITURAS	MICROBIOLÓGICO				FÍSICO QUÍMICO					
	e coli		Bact. Termotolerantes		Turbidez		Cloro Residual Livre		Nitrato	
	Em Acordo	Em Desacordo	Em Acordo	Em Desacordo	Em Acordo	Em Desacordo	Em Acordo	Em Desacordo	Em Acordo	Em Desacordo
ARICANDUVA	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
BUTANTÃ	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
CAMPO LIMPO	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
CAPELA DO SOCORRO	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
CASA VERDE	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
CIDADE ADEMAR	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
CIDADE TIRADENTES	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0
ERMELINO MATARAZZO	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
FREGUESIA DO Ó	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
GUAIANASES	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
IPIRANGA	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
ITAIM PAULISTA	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
ITAQUERA	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
JABAQUARA	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
JAÇANÃ	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
LAPA	11	0	11	0	11	0	10	1	11	0
M'BOI MIRIM	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
MOOCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARELHEIROS	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
PENHA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
PERUS	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
PINHEIROS	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
PIRITUBA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
SANTANA / TUCURUVI	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
SANTO AMARO	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
SÃO MATEUS	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
SÃO MIGUEL PAULISTA	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
SAPOEMBA	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
SÉ	11	0	11	0	10	1	11	0	11	0
VILA MARIA	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
VILA MARIANA	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
VILA PRUDENTE	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
TOTAL	301	0	301	0	300	1	300	1	301	0

Foram considerados os parâmetros de maior relevância na avaliação da qualidade da água para consumo humano.



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE